


Vinderup Varmeværk A.m.b.a


Fjernvarmedeklaration 2024

Data fra 2023


Vedvarende energi

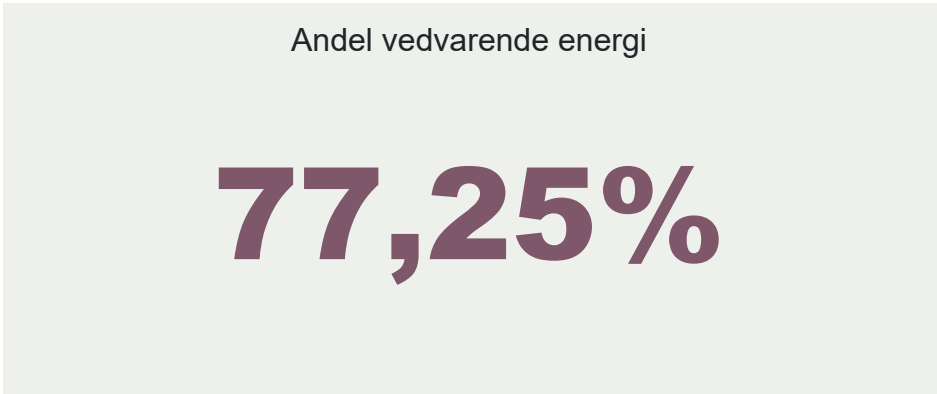

Rangering - CO₂ udledning

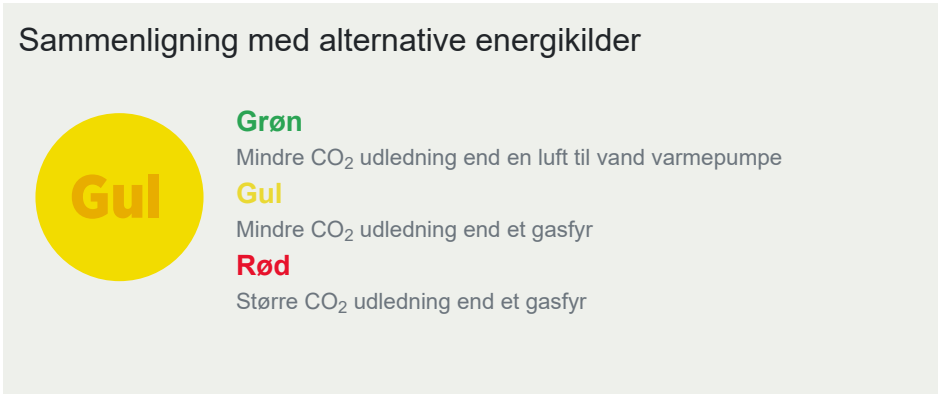

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

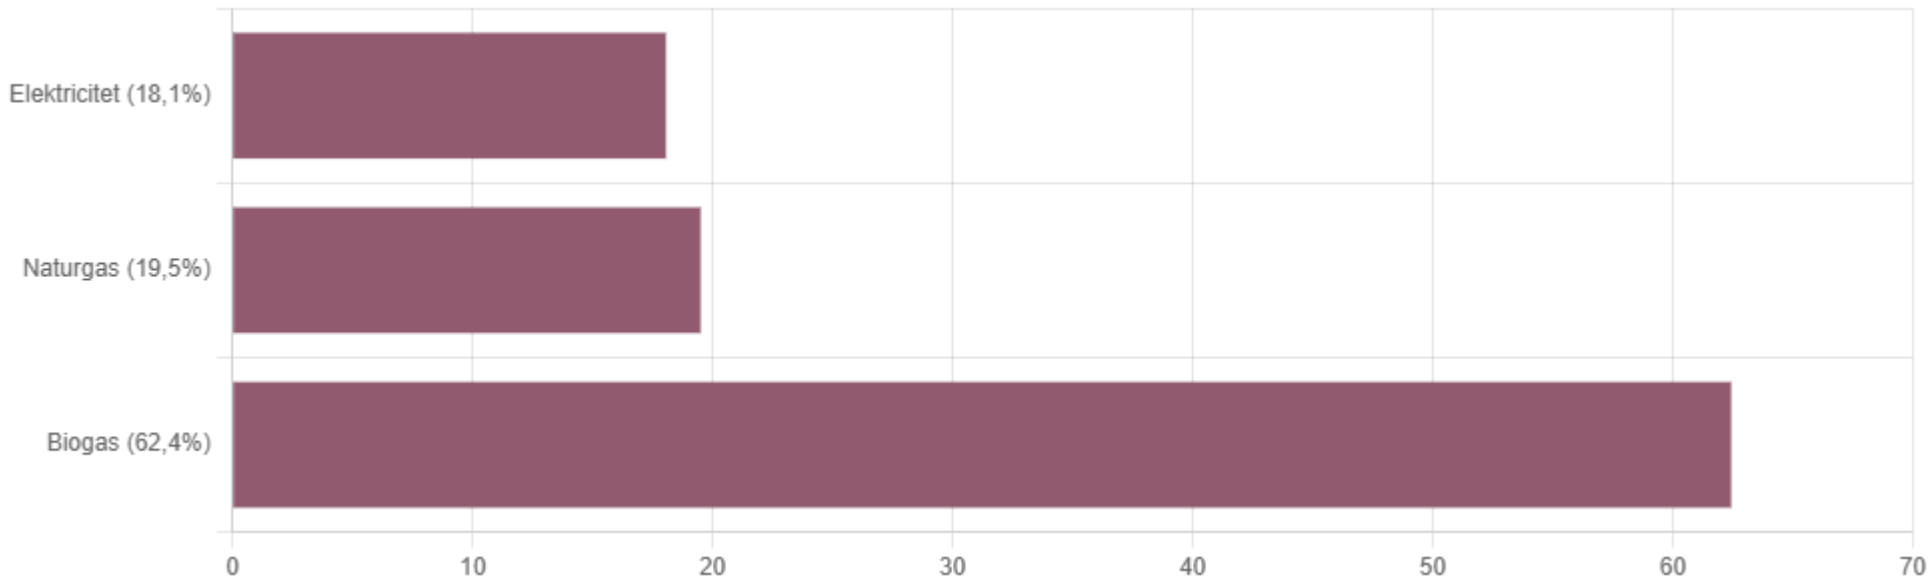

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	12,8	kg/GJ	46,2	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	235,6	g/GJ	848,2	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,8	g/GJ	2,9	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	19,6	kg/GJ	70,7	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	8,7	g/GJ	31,3	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	104,5	g/GJ	376,2	mg/kWh
CO (Kulilte)	135,8	g/GJ	488,9	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	16,4	g/GJ	59,0	mg/kWh
Partikler (TSP)	1,6	g/GJ	5,8	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Vinderup Varmeværk A.m.b.a
CVR: 31220912
Sevelvej 67 | 7830 Vinderup
+45 97 44 13 62 | js@vinderupvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.